



EMPOWERED PERFORMANCE

VIP

CATALOGUE



www.omal.com





3.2

VIP

VIP


Nuovo modello
New model



VIP

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC COAXIAL VALVE

Nuovo modello
New model

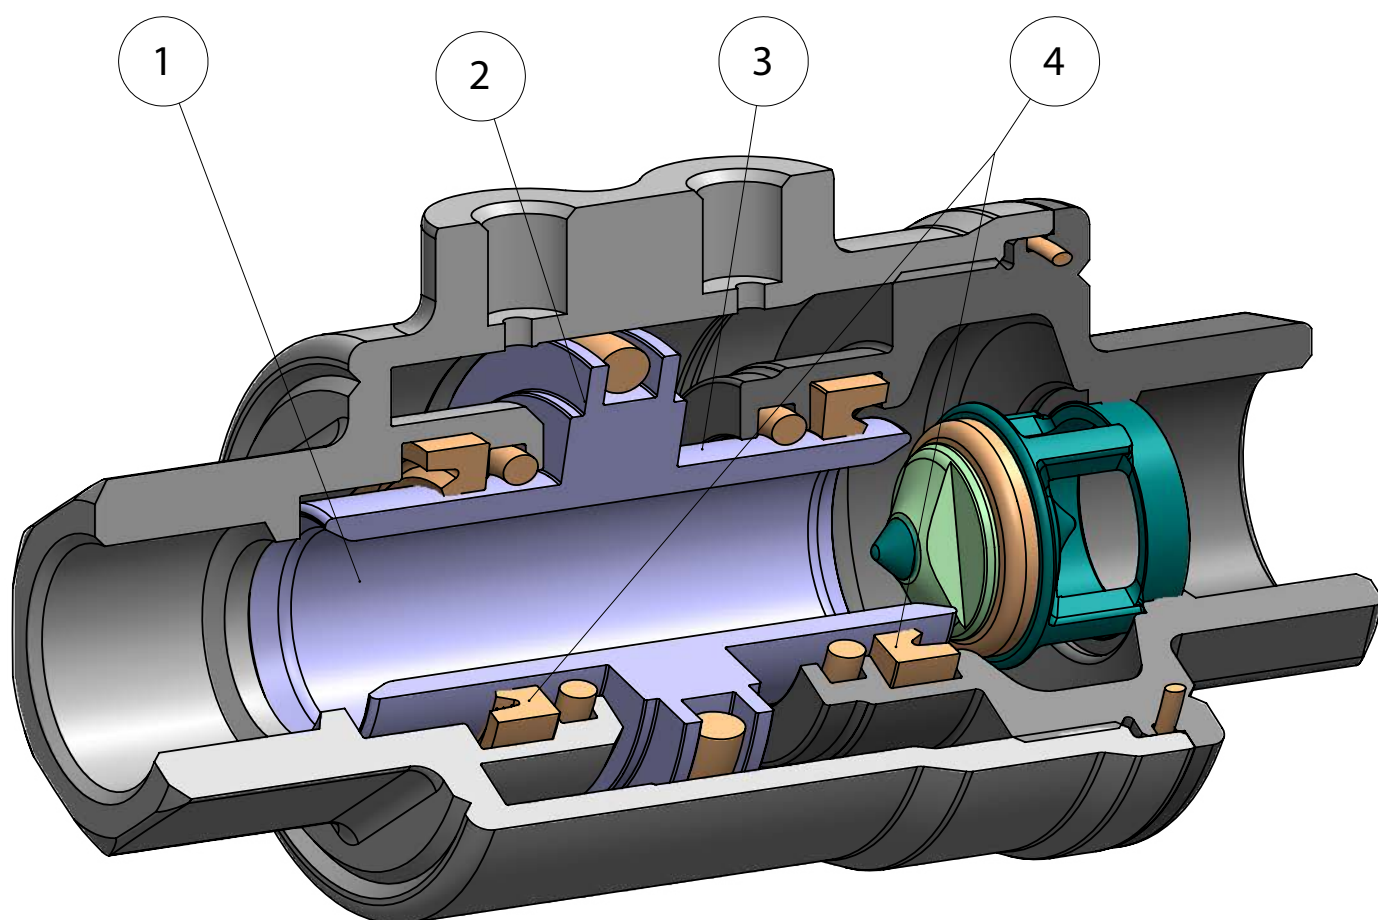




FEATURES & BENEFITS

1	Diametro di passaggio interno uguale al diametro di passaggio del tubo <i>Internal diameter equal to the diameter of the pipe</i>	Geometria ottimizzata per massimizzare la portata <i>Optimised geometry to maximise flow rate</i>
2	Attuatore e valvola integrati in un unico prodotto <i>Pneumatic actuator integrated in the valve</i>	Minor ingombro (-60%) e costi ridotti rispetto ad una valvola attuata <i>Space saving (-60%) and reduced costs compared to an automated valve</i>
3	Pistone con nichelatura chimica (20-25 micron) <i>Piston with chemical nickel plating (20-25 micron)</i>	Maggior protezione contro gli agenti corrosivi <i>High corrosion resistance</i> Minor usura delle guarnizioni grazie all'aumento di durezza superficiale (400 -550 HV) <i>Lower wear of the seals due to the increase of the surface hardness (400 -550 HV)</i>
4	Guarnizioni a labbro <i>Lip seals</i>	Minor usura della guarnizione rispetto ad un o-ring <i>Less wear of the seal comparing with an o-ring</i>
	Varie guarnizioni di tenuta <i>Several seal materials available</i>	Massima compatibilità con diverse tipologie di fluidi a seconda della guarnizione montata (EPDM, NBR, FKM) <i>Maximum compatibility with different types of fluids depending by the seals used</i>
	Assenza di parti mobili esterne <i>No external moving parts</i>	Rischi di infortuni ridotti <i>Maximum safety</i>
		Facilità di montaggio in ogni posizione <i>Easy mounting</i>
	Lunga vita garantita <i>Long life time granted</i>	Durata 10 volte superiore rispetto alla valvola a sfera con costi di manutenzione ridotti <i>Lifetime 10 times longer than a ball valve with with reduced maintenance costs</i>
	Processo produttivo interamente realizzato in OMAL <i>100% in- house manufacturing process technology</i>	Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione <i>Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing process</i>
	Minor consumo d'aria <i>Less Air consumption</i>	Risparmio d'aria pari ad un 80% rispetto ad una valvola attuata con attuatore semplice effetto con conseguente minor carico di lavoro del compressore o possibilità di utilizzo di un compressore con dimensioni ridotte <i>80% less air consumption compared to an actuated valve with SR pneumatic actuator therefore less load on the compressor or the possibility of using a smaller compressor's size.</i>
	Certificato ATEX <i>ATEX Certificate</i>	Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo <i>Installation is allowed in a potential explosive environment</i>
	Certificato PED <i>PED Certificate</i>	Piena conformità alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pressione <i>Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment</i>

VIP

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC COAXIAL VALVE

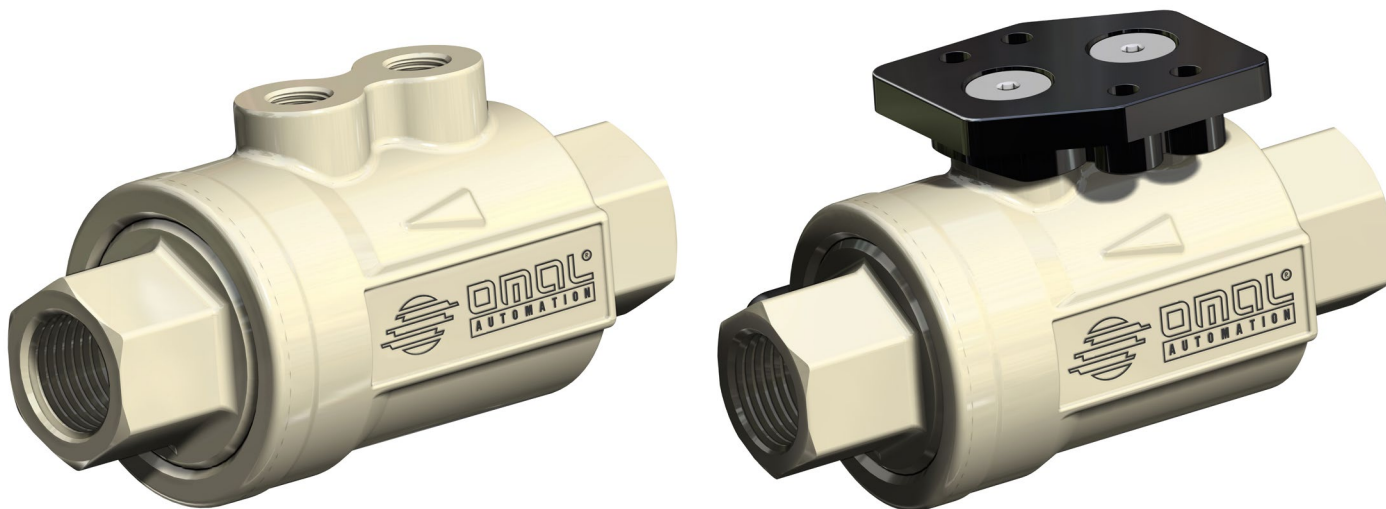

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Disponibile nelle versioni doppio effetto "DA" e semplice effetto "SR" (sia normalmente aperto sia normalmente chiuso) con misure da 3/8" a 2".
- Flusso unidirezionale.
- Attacchi filettati GAS EN 10226-1 Rp (ISO 7/1) - DIN 2999 (a richiesta filetti NPT) con connessioni del fluido di comando secondo interfaccia NAMUR (opzionale).
- L'ottimizzazione della fluidodinamica interna ha consentito la realizzazione di un condotto con perdite di carico ridotte al minimo: vedi diagramma portate.
- Possibilità di utilizzo in qualsiasi posizione di montaggio (orizzontale, verticale, obliqua).
- Disponibile con guarnizioni NBR, FKM ed EPDM:
 - NBR: compatibile con aria, gas, olii, acqua, etc.
 - FKM: ottima compatibilità con la maggior parte dei fluidi. Sconsigliato per il vapore.
 - EPDM: ottima compatibilità con acqua calda. Non compatibile con prodotti minerali (oli, grassi etc.).
- Possibilità di segnalare l'apertura o chiusura della valvola tramite l'applicazione di finecorsa induttivi a contatto magnetico esterni (disponibili a richiesta) previo acquisto della versione VIP con magnete interno, da specificare in fase d'ordine.
- Classe di tenuta VI secondo IEC 60534-4 (ANSI-FCI 70-2 classe VI).
- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE "PED"
- Configurazione ATEX 2014/34/UE da richiedere in fase d'ordine.

FLUIDO DI COMANDO:

- Aria compressa filtrata non necessariamente lubrificata; con temperatura da -20°C a 0°C usare aria secca.
- In caso di lubrificazione usare olio compatibile con le guarnizioni impiegate.
- Pressione di comando: min. 3 bar; max. 8.5 bar nella versione doppio effetto - min. 4,2 bar; max. 8.5 bar nelle versioni semplice effetto.

FLUIDO INTERCETTATO:

- Pressione: max. 10 bar, vedere diagramma.
- Temperatura:
 - NBR (anche versione con magneti): da -20°C (-4°F) a +80°C (176°F)
 - EPDM ed FKM senza magneti: da -20°C (-4°F) a +150°C (302°F)
 - EPDM ed FKM con magneti: da -20°C (-4°F) a +90°C (194°F)
- Tenuta al vuoto: 97% vuoto (circa 30 mbar assoluti, -980 mbarg). Valore di perdita <10⁻⁶ mbar-l/s (Valore inferiore a 2g di aria a temperatura ambiente l'anno).

GENERAL FEATURES:

- Both Double Acting and Spring Return VIP valves (either Normally Open or Normally Closed) are available in sizes ranging from 3/8" to 2".
- Unidirectional flow.
- GAS threaded ends as per EN 10226-1 Rp (ISO 7/1) - DIN 2999 (NPT threads on request) with control fluid connections as per NAMUR interface (optional).
- Improved fluid dynamics allow minimum pressure losses. See Flow Pressure Diagram.
- VIP valves can be used in any mounting position (horizontal, vertical or oblique).
- They can be provided with seals in NBR, FKM or EPDM:
 - NBR: suitable for air, gas, oils, water etc.
 - FKM: perfectly suitable for most fluid. Unsuitable for steam.
 - EPDM: perfectly suitable for hot water. Unsuitable for mineral products (oils, grease, etc.).
- Possibility to check open / close valve position thanks to inductive limit switches (magnetic contact) available on request. Internal magnet needs to be requested at VIP order phase.
- Leakage rate class VI according to IEC 60534-4 (ANSI-FCI 70-2 class VI).
- According to 2014/68/EU "PED"
- 2014/34/EU ATEX configuration to request at time of order.

CONTROL MEDIA:

- Filtered compressed air, not necessarily lubricated. At temperatures from -20°C to 0°C, use dry air.
- In case of lubricated air, seal compatible oil must be used.
- Air supply: 3 bar min.- 8.5 bar max. in Double Acting execution. 4,2 bar min.- 8.5 bar max. in Spring Return execution.

OPERATING MEDIA:

- Pressure: 10 bar max, see diagram.
- Temperature:
 - NBR (also version with magnet): from -20°C (-4°F) a +80°C (176°F)
 - EPDM and FKM without magnet: from -20°C (-4°F) a +150°C (302°F)
 - EPDM and FKM with magnet: from -20°C (-4°F) a +90°C (194°F)
- Vacuum tightness: 97% vacuum (about 30 mbar absolut, -980 mbarg). Leakage rate <10⁻⁶ mbar-l/s (Value less than 2g of air at room temperature per year).



Principio di funzionamento

La valvola di intercettazione pneumatica VIP (di esclusivo brevetto OMAL) è, a tutti gli effetti, una valvola automatica che raggruppa, in un unico dispositivo, sia il meccanismo di intercettazione (tra il condotto C-D) che quello di comando (A-B).

Il principio di funzionamento si basa sul movimento interno di un pistone dovuto alla pressione del fluido di comando. Il pistone, esaurita la sua corsa (VIP è una valvola on/off), preme o si stacca dalla guarnizione del seggio di tenuta, consentendo o impedendo il passaggio del liquido intercettato. Dato che la tenuta è realizzata sul seggio e le pressioni del fluido intercettato si scaricano sul medesimo, la pressione necessaria al movimento del pistone risulta indipendente da quella del fluido intercettato. Questo ha permesso di contenere i pesi e gli ingombri e di garantire un altissimo numero di manovre di apertura e chiusura. La valvola è a passaggio totale e l'accurato studio della fluidodinamica interna consente di ridurre al minimo le turbolenze e le perdite di carico.

Working principle


A VIP valve (patented by OMAL exclusively) is a proper automatic valve embodying both interception device (between pipe C-D) and control device (A-B). It works thanks to the internal movement of a piston supplied with air. At the end of its stroke (a VIP valve is an ON/OFF valve), the piston presses on the seat seal or moves away from it letting the intercepted fluid flow or stopping it from flowing. As the seat is perfectly tight and the intercepted fluid pressures discharge on it, the pressure necessary to move the piston is completely independent of the fluid pressure. As a result OMAL has been able to design a light space saving and lasting valve. Its full bore and its improved internal dynamics allow minimum pressure losses, too.

Valvola chiusa

Immettendo aria nel foro di comando "A" (il foro "B" deve essere a scarico) il pistone, esaurita la sua corsa, preme sulla guarnizione del seggio di tenuta: la valvola è chiusa. Nelle versioni SEMPLICE EFFETTO N.C. la molla è alloggiata nella camera "A" questo fa sì che, in mancanza di comando, il pistone sia a contatto con la guarnizione del seggio di tenuta: la posizione preferenziale è quindi quella chiusa.

Closed valve

Supplying the hole "A" with air (the hole "B" must be discharging) at the end of its stroke the piston presses on the seat seal: the valve is closed. As in Spring Return N.C. executions the spring is in "A", if there is no control, the piston will touch the seat seal: therefore, the preferable position is the closed one.

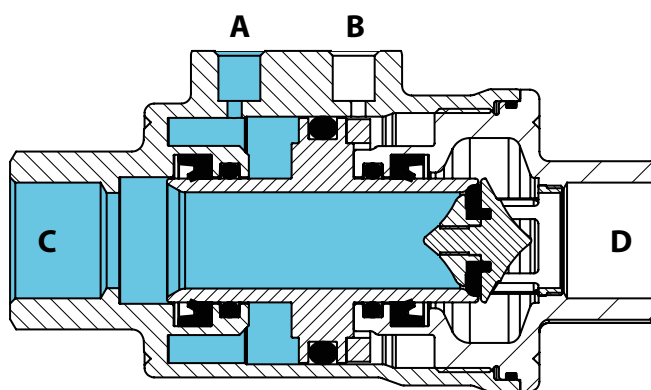


Fase transitoria

Durante la fase transitoria (la figura indica il transitorio di apertura della versione DOPPIO EFFETTO) viene data pressione a uno dei due fori di alimentazione. Il pistone si muove assialmente modificando lo stato di apertura o chiusura preesistente. Nella versione SEMPLICE EFFETTO N.C. la chiusura viene determinata dalla molla (in assenza di comando). Nella versione SEMPLICE EFFETTO N.A. l'apertura viene determinata dalla molla (in assenza di comando). La fase transitoria sia in apertura che in chiusura ha una durata inferiore al secondo.

Transitory phase

During the transitory phase (the picture shows the opening transition in a Double Acting execution), one of the two holes is supplied. The piston moves axially changing the previous closed or open state. In Spring Return N.C. executions, the closing is caused by the spring (if there is no control). In Spring Return N.O. executions, the opening is caused by the spring (if there is no control).

Both opening and closing transitory phases last less than a second.

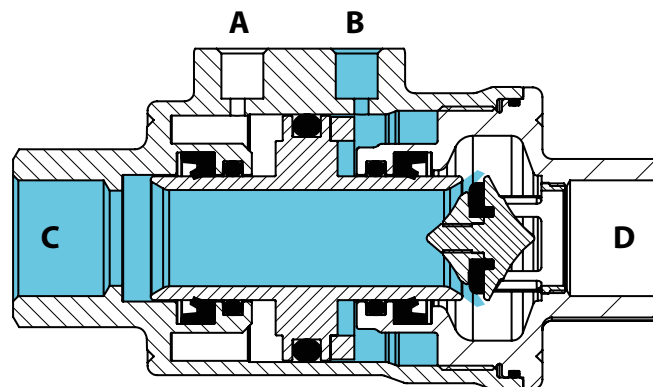

Valvola aperta


Immettendo aria nel foro di alimentazione "B" (il foro "A" deve essere a scarico) il pistone, esaurita la sua corsa, si trova alla massima distanza dal seggio di tenuta: la valvola è aperta.

Nelle versioni SEMPLICE EFFETTO N.A. la molla è alloggiata nella camera "B" questo fa sì che, in mancanza di comando, il pistone sia lontano dal seggio di tenuta: la posizione preferenziale è quindi quella aperta.

Opened valve


Supplying the hole "B" with air (the hole "A" must be discharging) at the end of its stroke the piston is at maximum distance from the seat seal: the valve is open.

As in Spring Return N.O. executions the spring is in "B", if there is no control, the piston will be away from the seat seal: therefore, the preferable position is the open one.

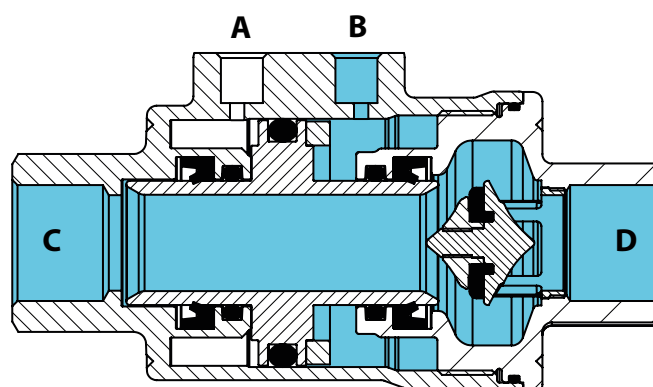




VIP

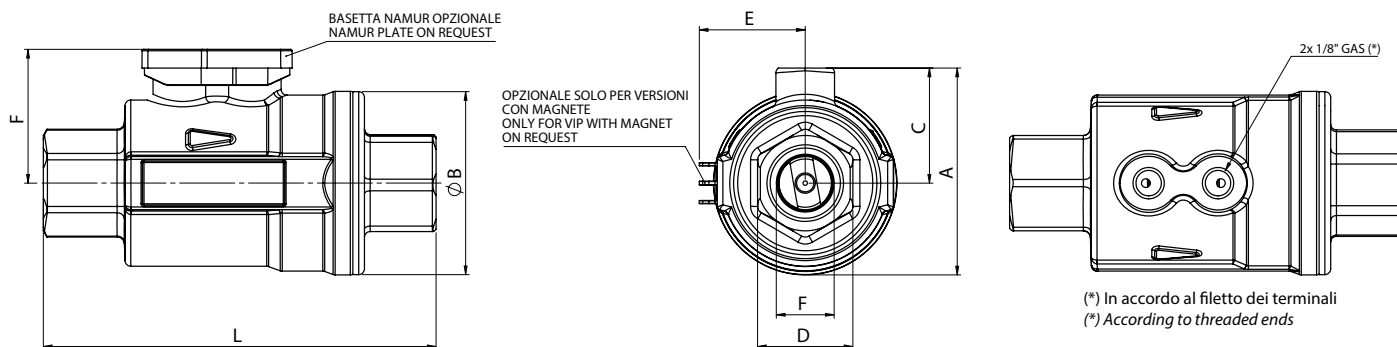

		DIMENSIONI				DIMENSIONS											
DN diametro nominale <i>DN nominal diameter</i>		mm	10	15	20	25	32	40	50								
Misura size F		GAS/NPT	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"								
Passaggio Bore		mm [in]	10 [0.39]	15 [0.59]	20 [0.79]	25 [0.98]	32 [1.26]	40 [1.57]	50 [1.97]								
A		mm [in]	53,5 [2.11]	58,95 [2.32]	70,75 [2.79]	76 [2.99]	91 [3.58]	102 [4.02]	114,3 [4.5]								
B		mm [in]	46 [1.81]	51,7 [2.04]	63,5 [2.5]	69 [2.72]	86 [3.39]	96 [3.78]	109 [4.29]								
C		mm [in]	30,5 [1.2]	33,1 [1.3]	39 [1.54]	41,5 [1.63]	48 [1.89]	54 [2.13]	59,8 [2.35]								
Ch. D		mm [in]	22 [0.87]	27 [1.06]	33 [1.3]	41 [1.61]	50 [1.97]	60 [2.36]	70 [2.76]								
E		mm [in]	28,2 [1.11]	31,1 [1.22]	37,5 [1.48]	38,5 [1.52]	45,7 [1.8]	51,1 [2.01]	57,1 [2.25]								
F		mm [in]	37 [1.46]	39,6 [1.56]	45,5 [1.79]	48 [1.89]	54,5 [2.15]	60,5 [2.38]	66,3 [2.61]								
L (GAS)		mm [in]	98 [3.86]	112 [4.41]	135 [5.31]	143 [5.63]	165 [6.5]	180 [7.09]	205 [8.07]								
L (NPT)		mm [in]	92,5 [3.64]	106 [4.17]	126 [4.96]	136 [5.35]	154 [6.06]	171 [6.73]	187 [7.36]								
Aria doppio effetto <i>Double acting air</i>		"dm3/ciclo [in3/cycle]"	0,024 [1.46]	0,042 [2.56]	0,074 [4.52]	0,082 [5]	0,15 [9.15]	0,218 [13.3]	0,253 [15.44]								
Aria semplice effetto <i>Spring return air</i>		"dm3/ciclo [in3/cycle]"	0,011 [0.67]	0,021 [1.28]	0,034 [2.07]	0,037 [2.26]	0,069 [4.21]	0,1 [6.1]	0,127 [7.75]								
Peso doppio effetto "DA" <i>Weight double acting "DA"</i>		kg [lb]	0,6 [1.3]	0,8 [1.8]	1,3 [2.9]	1,7 [3.6]	2,8 [6.2]	3,7 [8.2]	5,1 [11.2]								
Peso semplice effetto "SR" <i>Weight spring return "SR"</i>		kg [lb]	0,6 [1.3]	0,85 [1.9]	1,4 [3]	1,8 [4]	3 [6.5]	3,9 [8.6]	5,4 [11.9]								
Tempo azionamento indicativo <i>Approx. switching time</i>		ms	40	55	60	70	80	120	160								

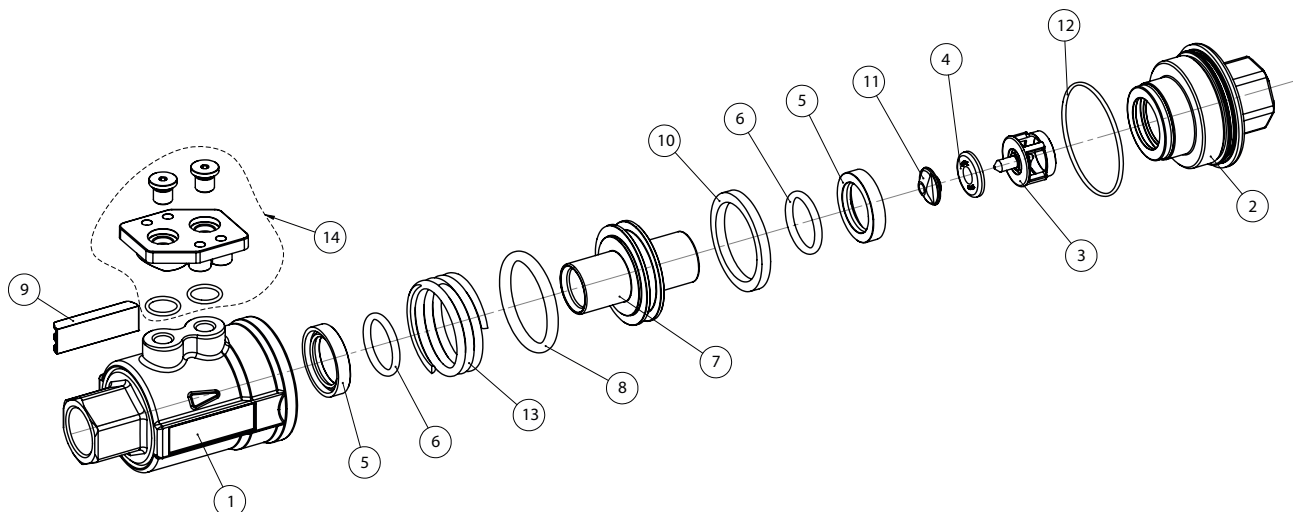

		MATERIALI		MATERIALS	
Pos.	Descrizione Description	Q.ty	Materiale Material		Trattamento Treatment
1	corpo body	1	ottone brass CW617N		nichelato nickel plated
2	manicotto sleeve	1	ottone brass CW617N		nichelato nickel plated
3	seggio di tenuta seat	1	ottone brass CW617N		nichelato nickel plated
4*	guarnizione di battuta seat-seal	1	NBR/EPDM/FKM		-
5*	guarnizione a labbro lip seal	2	NBR/EPDM/FKM		-
6*	o-ring stelo stem O-ring	2	NBR/EPDM/FKM		-
7	pistone piston	1	ottone brass CW617N		nichelato nickel plated
8*	o-ring pistone piston O-ring	1	NBR/EPDM/FKM		-
9**	binario finecorsa limit switch bracket	1	PA6+20% Vetro Glass		-
10**	anello magnetico magnetic ring	1	plastroferrite		-
11	ghiera di battuta seat nut	1	ottone brass CW614N		nichelato nickel plated
12*	o-ring manicotto sleeve O-ring	1	NBR/EPDM/FKM		-
13	molla spring	1	302 S.S.		-
14**	kit basetta Namur Kit Namur plate	1	PA66+30% Vetro, inserti ottone Glass, brass inserts		-

* Particolari del kit di ricambio Components of spare part kit

** Particolari opzionali Optional parts



VIP

CODICI GAS GAS CODES

NBR		CODICI GAS CON GUARNIZIONI NBR				GAS CODES WITH NBR SEALING	
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." Spring return "N.C."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Semplice effetto "N.O." Spring return "N.O."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Doppio effetto Double acting	+ magnete e binario* + magnet and bracket*
10	3/8"	VC0B00003	VC0BM0003	VA0B00003	VA0BM0003	VD0B00003	VD0BM0003
15	1/2"	VC0B00004	VC0BM0004	VA0B00004	VA0BM0004	VD0B00004	VD0BM0004
20	3/4"	VC0B00005	VC0BM0005	VA0B00005	VA0BM0005	VD0B00005	VD0BM0005
25	1"	VC0B00006	VC0BM0006	VA0B00006	VA0BM0006	VD0B00006	VD0BM0006
32	1 1/4"	VC0B00007	VC0BM0007	VA0B00007	VA0BM0007	VD0B00007	VD0BM0007
40	1 1/2"	VC0B00008	VC0BM0008	VA0B00008	VA0BM0008	VD0B00008	VD0BM0008
50	2"	VC0B00009	VC0BM0009	VA0B00009	VA0BM0009	VD0B00009	VD0BM0009

EPDM		CODICI GAS CON GUARNIZIONI EPDM				GAS CODES WITH EPDM SEALING	
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." Spring return "N.C."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Semplice effetto "N.O." Spring return "N.O."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Doppio effetto Double acting	+ magnete e binario* + magnet and bracket*
10	3/8"	VC0E00003	VC0EM0003	VA0E00003	VA0EM0003	VD0E00003	VD0EM0003
15	1/2"	VC0E00004	VC0EM0004	VA0E00004	VA0EM0004	VD0E00004	VD0EM0004
20	3/4"	VC0E00005	VC0EM0005	VA0E00005	VA0EM0005	VD0E00005	VD0EM0005
25	1"	VC0E00006	VC0EM0006	VA0E00006	VA0EM0006	VD0E00006	VD0EM0006
32	1 1/4"	VC0E00007	VC0EM0007	VA0E00007	VA0EM0007	VD0E00007	VD0EM0007
40	1 1/2"	VC0E00008	VC0EM0008	VA0E00008	VA0EM0008	VD0E00008	VD0EM0008
50	2"	VC0E00009	VC0EM0009	VA0E00009	VA0EM0009	VD0E00009	VD0EM0009

FKM		CODICI GAS CON GUARNIZIONI FKM				GAS CODES WITH FKM SEALING	
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." Spring return "N.C."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Semplice effetto "N.O." Spring return "N.O."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Doppio effetto Double acting	+ magnete e binario* + magnet and bracket*
10	3/8"	VC0V00003	VC0VM0003	VA0V00003	VA0VM0003	VD0V00003	VD0VM0003
15	1/2"	VC0V00004	VC0VM0004	VA0V00004	VA0VM0004	VD0V00004	VD0VM0004
20	3/4"	VC0V00005	VC0VM0005	VA0V00005	VA0VM0005	VD0V00005	VD0VM0005
25	1"	VC0V00006	VC0VM0006	VA0V00006	VA0VM0006	VD0V00006	VD0VM0006
32	1 1/4"	VC0V00007	VC0VM0007	VA0V00007	VA0VM0007	VD0V00007	VD0VM0007
40	1 1/2"	VC0V00008	VC0VM0008	VA0V00008	VA0VM0008	VD0V00008	VD0VM0008
50	2"	VC0V00009	VC0VM0009	VA0V00009	VA0VM0009	VD0V00009	VD0VM0009

Per tutti i modelli, la versione ATEX si ottiene aggiungendo YX alla fine del codice

For all the models, to create the ATEX code please add YX at the end of the standard version code

* Versione con predisposizione all'uso dei finecorsa. * Version with limit switch arrangement.

FKM O ₂		CODICI GAS CON GUARNIZIONI FKM O ₂		GAS CODES WITH FKM O ₂ SEALING			
VERSIONE SPECIALE SPECIAL VERSION: T max 60°C							
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." <i>Spring return "N.C."</i>	+ magnete e binario* <i>+ magnet and bracket*</i>	Semplice effetto "N.O." <i>Spring return "N.O."</i>	+ magnete e binario* <i>+ magnet and bracket*</i>	Doppio effetto <i>Double acting</i>	+ magnete e binario* <i>+ magnet and bracket*</i>
10	3/8"	VCXV00003	VCXVM0003	VAXV00003	VAXVM0003	VDXV00003	VDXVM0003
15	1/2"	VCXV00004	VCXVM0004	VAXV00004	VAXVM0004	VDXV00004	VDXVM0004
20	3/4"	VCXV00005	VCXVM0005	VAXV00005	VAXVM0005	VDXV00005	VDXVM0005
25	1"	VCXV00006	VCXVM0006	VAXV00006	VAXVM0006	VDXV00006	VDXVM0006
32	1 1/4"	VCXV00007	VCXVM0007	VAXV00007	VAXVM0007	VDXV00007	VDXVM0007
40	1 1/2"	VCXV00008	VCXVM0008	VAXV00008	VAXVM0008	VDXV00008	VDXVM0008
50	2"	VCXV00009	VCXVM0009	VAXV00009	VAXVM0009	VDXV00009	VDXVM0009

Per VIP ad uso ossigeno non sono disponibili Kit di ricambio. Spare parts are not available for VIP for oxygen service.

* Versione con predisposizione all'uso dei finecorsa. * Version with limit switch arrangement.

		CODICI KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO		SPARE SEALS KIT CODES	
DN [mm]	[inch]	NBR	EPDM	FKM	
10	3/8"	KGVN0103	KGVE0103	KGVV0103	
15	1/2"	KGVN0104	KGVE0104	KGVV0104	
20	3/4"	KGVN0105	KGVE0105	KGVV0105	
25	1"	KGVN0106	KGVE0106	KGVV0106	
32	1 1/4"	KGVN0107	KGVE0107	KGVV0107	
40	1 1/2"	KGVN0108	KGVE0108	KGVV0108	
50	2"	KGVN0109	KGVE0109	KGVV0109	



VIP

CODICI NPT NPT CODES

NBR		CODICI NPT CON GUARNIZIONI NBR				NPT CODES WITH NBR SEALING	
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." Spring return "N.C."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Semplice effetto "N.O." Spring return "N.O."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Doppio effetto Double acting	+ magnete e binario* + magnet and bracket*
10	3/8"	VC0B00043	VC0BM0043	VA0B00043	VA0BM0043	VD0B00043	VD0BM0043
15	1/2"	VC0B00044	VC0BM0044	VA0B00044	VA0BM0044	VD0B00044	VD0BM0044
20	3/4"	VC0B00045	VC0BM0045	VA0B00045	VA0BM0045	VD0B00045	VD0BM0045
25	1"	VC0B00046	VC0BM0046	VA0B00046	VA0BM0046	VD0B00046	VD0BM0046
32	1"1/4	VC0B00047	VC0BM0047	VA0B00047	VA0BM0047	VD0B00047	VD0BM0047
40	1"1/2	VC0B00048	VC0BM0048	VA0B00048	VA0BM0048	VD0B00048	VD0BM0048
50	2"	VC0B00049	VC0BM0049	VA0B00049	VA0BM0049	VD0B00049	VD0BM0049

EPDM		CODICI NPT CON GUARNIZIONI EPDM				NPT CODES WITH EPDM SEALING	
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." Spring return "N.C."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Semplice effetto "N.O." Spring return "N.O."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Doppio effetto Double acting	+ magnete e binario* + magnet and bracket*
10	3/8"	VC0E00043	VC0EM0043	VA0E00043	VA0EM0043	VD0E00043	VD0EM0043
15	1/2"	VC0E00044	VC0EM0044	VA0E00044	VA0EM0044	VD0E00044	VD0EM0044
20	3/4"	VC0E00045	VC0EM0045	VA0E00045	VA0EM0045	VD0E00045	VD0EM0045
25	1"	VC0E00046	VC0EM0046	VA0E00046	VA0EM0046	VD0E00046	VD0EM0046
32	1"1/4	VC0E00047	VC0EM0047	VA0E00047	VA0EM0047	VD0E00047	VD0EM0047
40	1"1/2	VC0E00048	VC0EM0048	VA0E00048	VA0EM0048	VD0E00048	VD0EM0048
50	2"	VC0E00049	VC0EM0049	VA0E00049	VA0EM0049	VD0E00049	VD0EM0049

FKM		CODICI NPT CON GUARNIZIONI FKM				NPT CODES WITH FKM SEALING	
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." Spring return "N.C."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Semplice effetto "N.O." Spring return "N.O."	+ magnete e binario* + magnet and bracket*	Doppio effetto Double acting	+ magnete e binario* + magnet and bracket*
10	3/8"	VC0V00043	VC0VM0043	VA0V00043	VA0VM0043	VD0V00043	VD0VM0043
15	1/2"	VC0V00044	VC0VM0044	VA0V00044	VA0VM0044	VD0V00044	VD0VM0044
20	3/4"	VC0V00045	VC0VM0045	VA0V00045	VA0VM0045	VD0V00045	VD0VM0045
25	1"	VC0V00046	VC0VM0046	VA0V00046	VA0VM0046	VD0V00046	VD0VM0046
32	1"1/4	VC0V00047	VC0VM0047	VA0V00047	VA0VM0047	VD0V00047	VD0VM0047
40	1"1/2	VC0V00048	VC0VM0048	VA0V00048	VA0VM0048	VD0V00048	VD0VM0048
50	2"	VC0V00049	VC0VM0049	VA0V00049	VA0VM0049	VD0V00049	VD0VM0049

Per tutti i modelli, la versione ATEX si ottiene aggiungendo YX alla fine del codice

For all the models, to create the ATEX code please add YX at the end of the standard version code

* Versione con predisposizione all'uso dei finecorsa. * Version with limit switch arrangement.

FKM O ₂		CODICI NPT CON GUARNIZIONI FKM O ₂				NPT CODES WITH FKM O ₂ SEALING	
VERSIONE SPECIALE SPECIAL VERSION: T max 60°C							
DN [mm]	[inch]	SR N.C.		SR N.O.		DA	
		Semplice effetto "N.C." <i>Spring return "N.C."</i>	+ magnete e binario* <i>+ magnet and bracket*</i>	Semplice effetto "N.O." <i>Spring return "N.O."</i>	+ magnete e binario* <i>+ magnet and bracket*</i>	Doppio effetto <i>Double acting</i>	+ magnete e binario* <i>+ magnet and bracket*</i>
10	3/8"	VCXV00043	VCXVM0043	VAXV00043	VAXVM0043	VDXV00043	VDXVM0043
15	1/2"	VCXV00044	VCXVM0044	VAXV00044	VAXVM0044	VDXV00044	VDXVM0044
20	3/4"	VCXV00045	VCXVM0045	VAXV00045	VAXVM0045	VDXV00045	VDXVM0045
25	1"	VCXV00046	VCXVM0046	VAXV00046	VAXVM0046	VDXV00046	VDXVM0046
32	1"1/4	VCXV00047	VCXVM0047	VAXV00047	VAXVM0047	VDXV00047	VDXVM0047
40	1"1/2	VCXV00048	VCXVM0048	VAXV00048	VAXVM0048	VDXV00048	VDXVM0048
50	2"	VCXV00049	VCXVM0049	VAXV00049	VAXVM0049	VDXV00049	VDXVM0049

Per VIP ad uso ossigeno non sono disponibili Kit di ricambio. Spare parts are not available for VIP for oxygen service.


* Versione con predisposizione all'uso dei finecorsa. * Version with limit switch arrangement.

		CODICI KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO		SPARE SEALS KIT CODES	
DN [mm]	[inch]	NBR	EPDM	FKM	
10	3/8"	KGVN0103	KGVE0103	KGVV0103	
15	1/2"	KGVN0104	KGVE0104	KGVV0104	
20	3/4"	KGVN0105	KGVE0105	KGVV0105	
25	1"	KGVN0106	KGVE0106	KGVV0106	
32	1"1/4	KGVN0107	KGVE0107	KGVV0107	
40	1"1/2	KGVN0108	KGVE0108	KGVV0108	
50	2"	KGVN0109	KGVE0109	KGVV0109	



ACCESSORI VIP VIP ACCESSORIES

ELETTROVALVOLA NAMUR	NAMUR SOLENOID VALVE				
Elettrovalvola Solenoid valve	ER8188A2	ER8188A4	ER8188A5	ER8188C2	ER8188C4
Voltaggio Voltage	24V AC	115V AC	230V AC	24V DC	110V DC

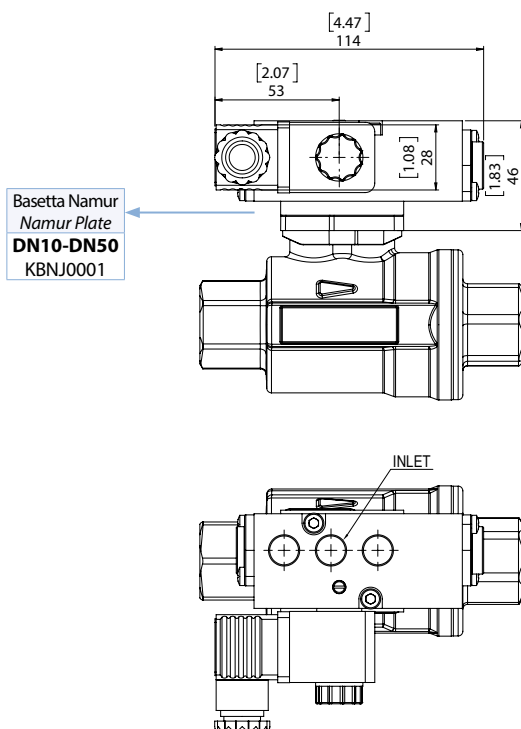


Elettrovalvola 5/2 a norma NAMUR

- L'elettrovalvola è predisposta per la selezione tra la funzione 5/2 e 3/2 vie che si realizza utilizzando l'appropriata piastra di interfacciamento dell'elettrovalvola.
- Potenza assorbita D.C.: 2,5 W.
- Potenza assorbita A.C.: 2 W.
- Tolleranza tensione di alimentazione: $\pm 10\%$.
- Classe isolamento bobina: F.
- Grado di protezione con connettore: IP 65.
- Connessione elettrica: PG 9.
- Connessioni pneumatiche: alimentazione 1/4"; scarico 1/4" ISO 228.
- Pressione elettrovalvola max.: 10 bar.
- Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +80°C.
- Temperatura ambiente: da -10°C a +50°C.

Solenoid valve 5/2 as per NAMUR

- *This solenoid valve is designed for the selection of the functions 5/2 and 3/2, which is realized by using wing the appropriate plate.*
- Full-working input power - D.C.: 2,5 W.
- Full-working input power - A.C.: 2 W.
- Supply voltage tolerances: $\pm 10\%$.
- Coil insulation: F-class.
- Protection with connector: IP65.
- Electric connection: PG 9.
- Pneumatic connections: inlet 1/4"; outlet 1/4" ISO 228.
- Max. pressure: 10 bar.
- Operating media temperature: from -10°C to +80°C.
- Ambient temperature: from -10°C to +50°C.

MICROELETTROVALVOLA	MICRO SOLENOID VALVE				
Elettrovalvola Solenoid valve	EP415024	EP415110	EP415220	EP412012	EP412024
Voltaggio Voltage	24V AC	115V AC	230V AC	12V DC	24V DC

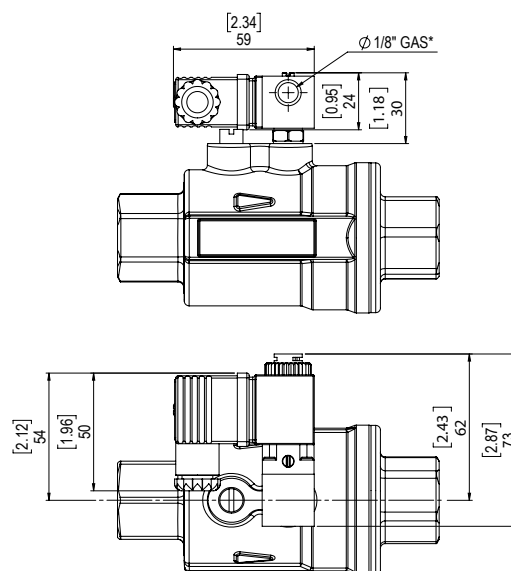

Microelettrovalvola universale compatta

- Il collegamento dell'elettrovalvola è eseguito direttamente nella presa d'aria dell'attuatore, eliminando qualsiasi pezzo intermedio e viti di fissaggio.
- Elettrovalvola del tipo 3/2 con un solenoide disponibile con le seguenti tensioni: 24-110-220V AC; 12-24V DC.
- Potenza assorbita allo spunto - A.C.: 9 VA.
- Potenza assorbita a regime - D.C.: 5 W.
- Potenza assorbita a regime - A.C.: 6 VA.
- Tolleranza tensione di alimentazione: $\pm 10\%$.
- Classe di isolamento filo di rame: H.
- Classe isolamento bobina: F.
- Grado di protezione con connettore: IP 65.
- Connessione elettrica: PG 9 (orientabile 360°).
- Connessione pneumatica: 1/8" ISO 228 (orientabile 360°).
- Pressione elettrovalvola max.: 10 bar.
- Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +50°C.
- Temperatura ambiente: da -10°C a +50°C.
- Diametro nominale di passaggio 1,3 mm.


Micro solenoid valve :

- *This solenoid valve is connected by a joint which fits directly to the actuator air intake, without other fittings or fixing screws.*
- 3/2 solenoid valve, with solenoid available in the following voltages: 24-110-220V AC; 12-24V DC.
- Starting input power - A.C.: 9 VA.
- Full-working input power - D.C.: 5 W.
- Full-working input power - A.C.: 6 VA.
- Supply voltage tolerances: $\pm 10\%$.
- Copper wire insulation: H-class.
- Coil insulation: F-class.
- Protection with connector: IP65.
- Electric connection: PG 9 any orientation acceptable 360°.
- Pneumatic connections: 1/8" ISO 228 any orientation acceptable 360°.
- Max. pressure: 10 bar.
- Operating media temperature: from -10°C to +50°C.
- Ambient temperature: from -10°C to +50°C.
- $\varnothing$ Bore 1,3 mm.



ACCESSORI VIP VIP ACCESSORIES

FINECORSA LIMIT SWITCH

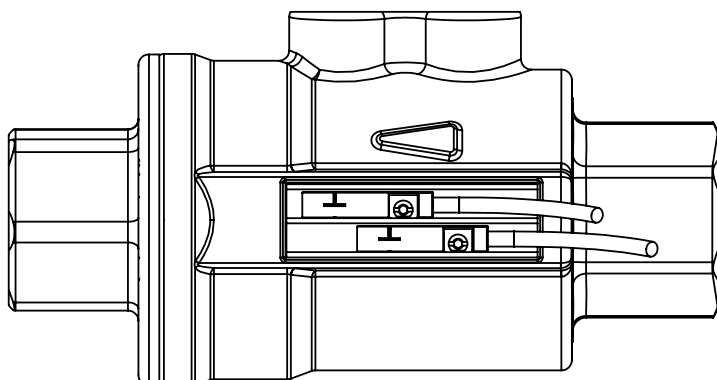

VIP è predisposto per l'utilizzo di finecorsa induttivi a contatto magnetico, con led di segnalazione, i quali vengono forniti con un kit che ne consente un rapido fissaggio nelle scanalature laterali del corpo. I magneti per la rilevazione della posizione tramite finecorsa si trovano all'interno, di conseguenza si possono installare solamente durante l'assemblaggio di VIP e non in fase successiva. Per questo motivo è necessario **specificare in fase d'ordine la richiesta del magnete**.

La temperatura massima del fluido deve essere inferiore alla temperatura massima sopportata dal finecorsa.

*VIP can be provided with inductive limit switch (magnetic contact) and signal LED. Limit switches can be easily mounted in the integrated slots and fixed with a screw. Since the magnets are situated inside the valve, they must be mounted while assembling the VIP and not afterwards. For this reason, in case needed, **magnet must be requested at VIP order phase**.*


The maximum fluid temperature must be lower than the maximum temperature supported by the limit switch.

DATI TECNICI FINECORSA LIMIT SWITCH TECHNICAL DATA


Modello elettrico Electrical design	REED (PNP/NPN)	REED (PNP)	HALL (PNP)	HALL (PNP)
Tipo di contatto Type of contact	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.
Tensione alimentazione Operating voltage	V 5-120 AC/DC	5-50 AC/DC	10-30 DC	10-30 DC
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC Permanent current rating of switching output AC	mA 100	350	-	-
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC Permanent current rating of switching output DC	mA 100	500	100	100
Grado di protezione Degree of protection	IP 67	IP 67	IP 69K	IP 67
Temperatura ambiente Ambient temperature	°C -25/70	-25/+70	-25/+85	-25/+60
	°F -13÷158	-13 ÷158	-13/185	-13/+140
Numero fili Wire number	2	3	3	3
Lunghezza filo Wire length	m 2	2	2	2
	ft 6,56	6,56	6,56	6,56
Collegamento Mounting type	Diretto Direct	Diretto Direct	M12	Diretto Direct
Categoria Atex Atex category	-	-	-	II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc C
Certificazioni Certifications	CE/UKCA/UL/EAC/CCC	CE/UKCA/UL/EAC/CCC	CE/UKCA/UL/EAC	CE/UKCA/EAC
Codice Code	FM7B7200	FM7B9200	FM7B9112	FM7C3200
Materiali Material				PA / Inox

Cablaggio finecorsa Limit switch wiring


REED (2 fili / 2 wires)

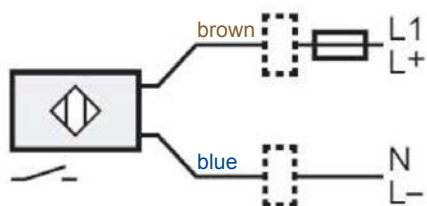

REED (3 fili / 3 wires)

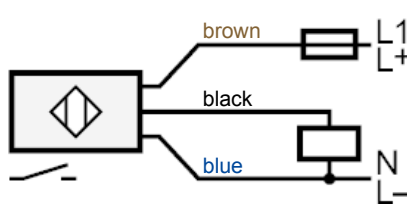

HALL (3 fili / 3 wires)

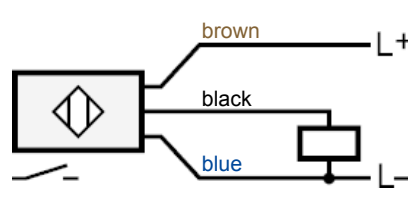




BASETTA INTERFACCIA NAMUR NAMUR PLATE ADAPTER

VIP DN10 ÷ DN50 KBNJ0001

La temperatura massima del fluido deve essere inferiore alla temperatura massima sopportata dall'elettrovalvola.

The maximum fluid temperature must be lower than the maximum temperature supported by the solenoid valve.

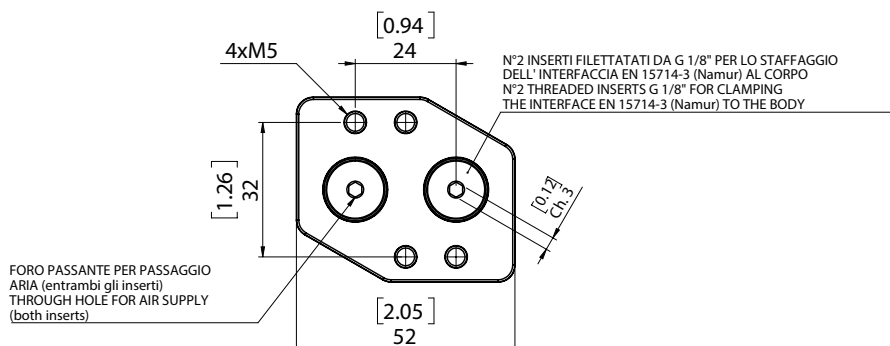

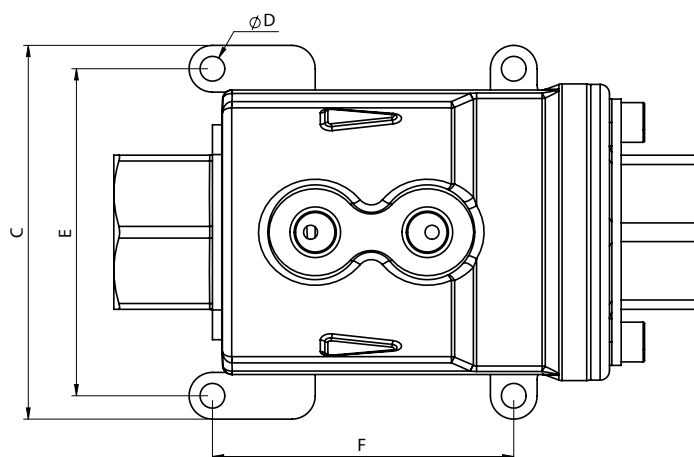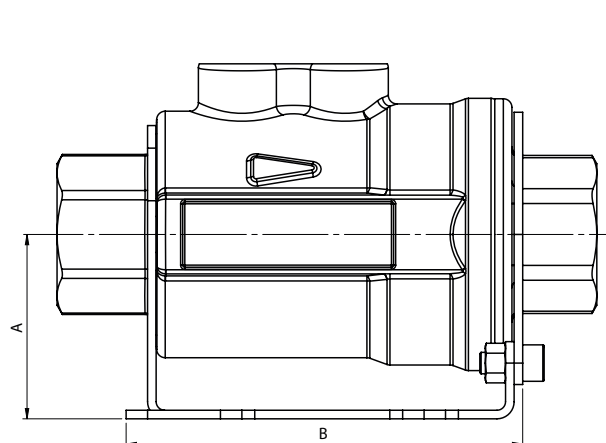

STAFFA DI FISSAGGIO FIXING BRACKET

	GAS/NPT	CODICE/CODE	A	B	C	ØD	E	F
DN10	3/8"	K00V0003	36	71,5	64	5,4	54	61,5
DN15	1/2"	K00V0004	39	80	69	5,4	59	68
DN20	3/4"	K00V0005	43	92,5	80	5,4	70	64,5
DN25	1"	K00V0006	46	99	86	5,4	76	71
DN32	1 1/4"	K00V0007	58	116,5	110	6,4	96	81,5
DN40	1 1/2"	K00V0008	63	122	120	6,4	106	84,5
DN50	2"	K00V0009	64	139	132	6,4	118	100

DIAGRAMMA PORTATA - PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE
FLOW PRESSURE DROP DIAGRAM AND K_v NOMINAL COEFFICIENT



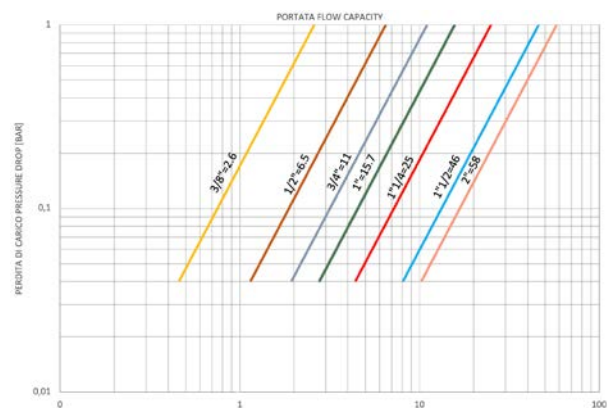


DIAGRAMMA PRESSIONE TEMPERATURA
PRESSURE TEMPERATURE DIAGRAM

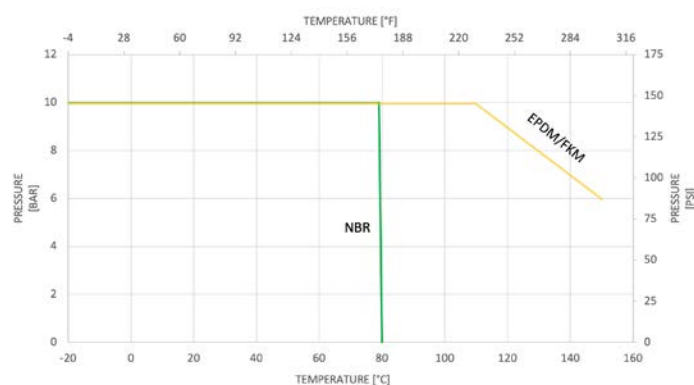


SCHEMI DI FUNZIONAMENTO WORKING PLAN

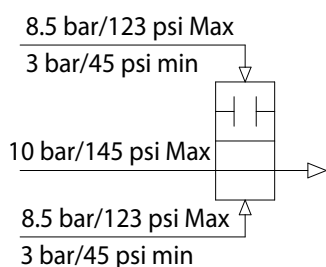


Schema di funzionamento nella configurazione
doppio effetto

Double acting VIP Working plan

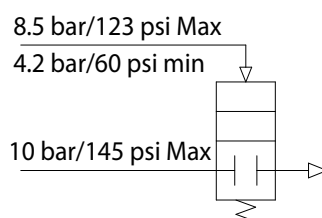

Schema di funzionamento nella configurazione
semplice effetto normalmente chiuso

*Spring return Normally closed VIP
Working plan*

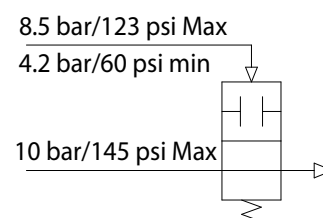

Schema di funzionamento nella configurazione
semplice effetto normalmente aperto

*Spring return Normally open VIP
Working plan*



DNV

FULL QUALITY ASSURANCE
CERTIFICATE

Certificate No.: C53862 Initial date: 01 January, 2023 Validity: 01 January, 2023 – 31 December, 2025
This certificate consists of 2 pages

This is to certify that the quality system of:

OMAL S.p.A.

Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - Italy

has been assessed and found to comply with respect to the conformity assessment procedure described in:
ANNEX III MODULE H OF DIRECTIVE 2014/68/EU ON PRESSURE EQUIPMENT

This certificate is valid for the following scope:

Type of Pressure Equipment

Product Name

Pressure Accessory**Ball valves, high pressure ball valves,
butterfly valves, pneumatic valves.**Place and date:
Vimercate, 10 December, 2022

Check Validity

For the issuing office:
Notified Body 0466, Italy
DNV Business Assurance Italy S.r.l.
Nicola Privato
Management Representative

Look at Uniform of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. ICP-4-S-PED-01 ver.0
NOTIFIED BODY 0466 DNV Business Assurance Italy S.r.l. Via Energy Park, 14, 20171 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039 68 90 805. www.dnv.com

▲ PED

Certificazione del Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova di valvole industriali in accordo con i requisiti della Direttiva PED.

OMAL operated Quality Management System Certificate for the design, manufacture, final inspection and tests of industrial valves in accordance with PED Directives



INERIS

Appareil non électrique destiné à être utilisé en atmosphères explosibles
Non electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive

Directive 2014/34/EU
Directive 2014/34/UE / Direttiva 2014/34/UEACCUSÉ DE RECEPTION D'UN DOSSIER TECHNIQUE
ACKNOWLEDGE RECEIPT OF TECHNICAL DOCUMENTATION
AVVISO DI RICEVIMENTO DEL FASCICOLO TECNICO

Appareil / Equipment / Apparecchiatura:

PNEUMATIC VALVES

Type(s) / Type(s) / Tipo(i): ANGLE SEAT VALVES AREAS-ATEMA-ZEUS / PNEUMATIC COGNATE VALVES VIP-VP EVO

Marquage / Marking / Marcatura:

II 2 GD

Dépositaire / Applicant / Richiedente:

OMAL S.p.A.

Via Ponte Nuovo 11

I- 25050 Rodengo Saiano (BS)

L'INERIS, organisme notifié et identifié sous le numéro 0080, conformément aux articles 17 et 21 de la Directive du Conseil 2014/34/UE du 26 février 2014, accuse réception du dossier technique décrit au chapitre 3, article 13 (1) (i) de la Directive.

INERIS, notified body and identified under number 0080, in accordance with articles 17 and 21 of Council Directive 2014/34/UE of the 26 February 2014, confirms the receipt of the technical documentation described in chapter 3, article 13 (1) (i) of the Directive.

INERIS, organismo notificato e identificato con il n.0080 conformemente agli articoli 17 e 21 della Direttiva 2014/34/UE del 26 febbraio 2014, conferma il ricevimento del fascicolo tecnico descritto al capitolo 3, articolo 13 (1) (i) della Direttiva.

La documentation technique référencée:

The technical documentation referenced:

La documentazione tecnica di riferimento:

VAP-19 dated 10/10/2019.

VAP-19 dated 10/10/2019.

VAP-19 dated 10/10/2019.

est consignée sous le numéro d'enregistrement:

is consigned under the reference:

è depositata con il numero di registrazione:

n° INERIS-EQEN 03524219.

no INERIS-EQEN 03524219.

n° INERIS-EQEN 03524219.

Dans le cadre de cet enregistrement, l'INERIS n'a pas examiné le contenu de la documentation technique.

Within the scope of the recording, INERIS did not examine the content of the technical documentation.

Nel quadro di questa registrazione, INERIS non ha esaminato il contenuto della documentazione tecnica.

Date de fin de validité:

Validity completion date:

Data di fine di validità:

2028.11.07

2028.11.07

2028.11.07

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

Verrouillé en Halatte, le 20/11/2022

▲ ATEX

Dichiarazione che il Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova di valvole industriali è in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate all'impiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection and tests of industrial valves is in compliance with the Directive ATEX for equipment intended to be used in potentially explosive atmospheres.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР», Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 124527, РОССИЯ, города Москва, город Зеленоград, корпус 834 Б, квартира 37. ОГРН: 1207700050491. Номер телефона: +79775865958. Адрес электронной почты: spektr.zel@gmail.com.

В лице: генерального директора Голубевой Надежды Сергеевны заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: клапаны пневматические отсечные, серия VIP, типы VNC, VDA, VNA, серия VIP EVO; клапаны пневматические осевые отсечные, серия ZEUS, тип 39, серия AREZ, типы JA, JAM, серия ATENA, типы JA, JAM; арматура автоматизированная, серия D, F, G, L, S, T, U, X в соответствии со приложением (см. Приложение № 1 из 1 листа).

Исполнитель: «OMAL S.p.A.», Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia Адрес мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia; ИТАЛИЯ, Via Bugnolo 12, Passigato (BS) Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481809907. Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании: Протоколы испытаний № OV001648 от 08.04.2020, № OV000543 от 28.02.2020, № OV000850 от 16.04.2020, № OV000215 от 05.02.2020, № 614 от 13.12.2019 производственной испытательной лаборатории «OMAL S.p.A.», адрес: ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia. Основные безопасности OMAL VAL V 01: 01 от 06.05.2019. Технический паспорт пневматического клапана AREZ.850 (ПС) от 21.02.2020. Руководства по установке и эксплуатации п.6, 8, 0843 от 01.01.2017, п.6, 8, 0841 от 01.01.2017, 1_984 от 09.02.2009, 1_2385 от 10.09.2019. Схема декларирования: 1А.

Дополнительная информация: Применены стандарты: ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Условия хранения продукции: хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, исключая воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от -10°C до +60°C. Срок хранения без переконсервации – не более 24 месяцев. Срок службы – 10 лет. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» – уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 04/2020 от 10.04.2020.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.07.2025 включительно

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU-D-T-SP28.B.11053/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 20.07.2020

Голубева Надежда Сергеевна
М.П. «СПЕКТР»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Презловский Николай Николаевич

Жуков Юрий Дмитриевич

▲ EAC - EAC "EX"

Certificazione di conformità del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili nell'unione doganale EuroAsec (Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia).

Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in the EuroAsec Customs Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia).





OMAL S.p.A.



Ph. +39 030 8900145 - Fax +39 030 8900423 - info@omal.it - www.omal.com

HEADQUARTERS

Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY

Coordinates:

Lat: 45° 35' 53" North; Lon: 10° 05' 21" East

PRODUCTION SITE

Via Brognolo, 12 - 25050 Passirano (BS) ITALY

Coordinates:

Lat: 45° 35' 51" North; Lon: 10° 05' 18" East